

Организация: _____
 Адрес: _____
 Сфера деятельности: _____
 Контактное лицо: _____
 Контактная информация: - телефон: _____
 - факс: _____
 - e-mail: _____

Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте gnu@nt-rt.ru
 Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора систем приготовления и дозирования растворов, эмульсий и суспензий (полиэлектролиты, известковое молоко, итд) серий POLYDOS и KD

1. Область применения:

Подготовка питьевой воды: ☐ _____

Очистка сточных вод: ☐ _____

Подготовка технической воды: ☐ _____

2. Установка системы:

Реконструкция: ☐ _____

Новая система: ☐ _____

3. Параметры обрабатываемой воды:

Тип: _____

Характеристики: _____

Температура: _____ °C

Расход воды: - постоянный расход: _____ м³/час

- max расход: _____ м³/час

- min расход: _____ м³/час

4. Исходный реагент:

Тип: - сухой (гранулят, итд): ☐ _____

- жидкий (гель, итд): ☐ _____

Название: _____

5. Установка приготовления р-ра:

Производительность уст-ки: _____ м³ раствора в час

Давление в линии исходной воды: _____ бар

Концентрация р-ра: _____ %

Время созревания р-ра: _____ мин

Степень автоматизации процесса приготовления: _____

6. Параметры р-ра:

Рабочая температура: _____ °C

Плотность при рабочей t°: _____ кг/м³

Вязкость при рабочей t°: _____ сПз

Концентрация активного вещ-ва в дозируемом р-ре: _____ %

Доп. информация (напр. паспорт вещ-ва): _____

7. Станция доразбавления/дозирования р-ра:

Дозирование в: - трубопровод без разбавления: ☐ _____

- трубопровод с разбавлением: ☐ _____

- открытый резервуар: ☐ _____

Вводимая доза р-ра: _____ мг/л

Кол-во точек ввода: _____ шт

Противодавление в точках ввода: _____ бар, _____ бар

Диаметр трубопровода в точках ввода: _____ мм, _____ мм

Управление: - пропорциональное по расходу воды: _____

примечание: указать тип расходомера и входной сигнал

- автоматическое по концентрации: _____

примечание: указать управляющий прибор и параметр

- автоматическое по остаточной мутности: _____

примечание: указать управляющий прибор и параметр

Степень автоматизации процесса разбавления/дозирования: _____


8. Дополнительная информация:

Емкость для: - приготовления р-ра: _____ м³

- хранения р-ра: _____ м³

- разбавления р-ра: _____ м³

- дозирования р-ра: _____ м³

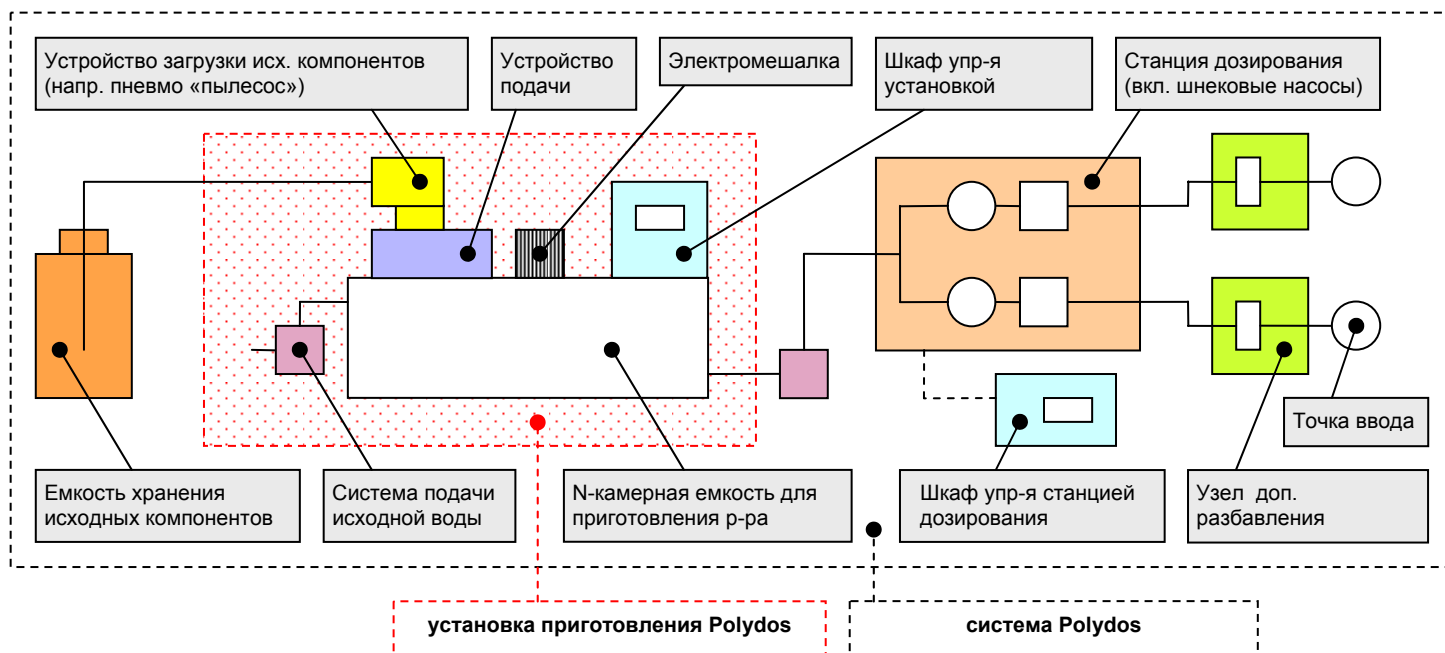

ПРИМЕЧАНИЕ: материалы трубопроводов, уплотнений, емкостей, а также вариант исполнения емкости и присоединений оговариваются и подбираются отдельно