

Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте gnu@nt-rt.ru Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ "ПНС"

Контактная информация:

Организация: _____

Адрес: _____

ФИО _____

Должность: _____

Тел./Факс и e-mail _____

Наименование объекта _____

Параметры для подбора установки:

Требуемый расход, м³/ч _____ Количество насосов (рабочий + резервный) _____


Температура перекачиваемой жидкости, С _____ Максимальное давление в системе, бар _____

Существующий напор на входе в установку (подпор), м _____

Требуемый напор на выходе из установки (без учета подпора), м _____ ☐ ☐

Спускные клапаны на насосах для автоматического стравливания воздуха Да Нет

Спецификация оборудования (обязательно заполнить позиции 10, 17)

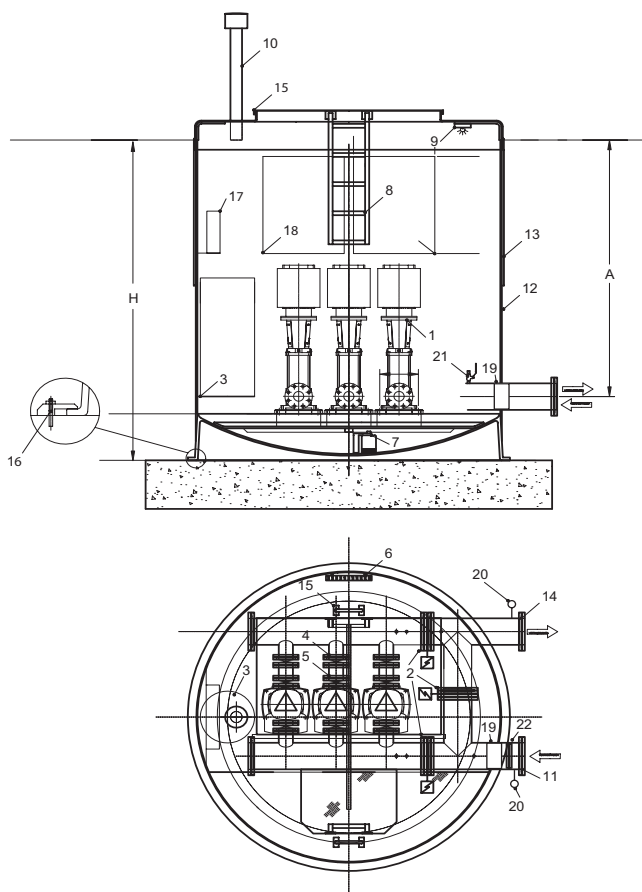

№ п/п	Наименование
1	Насосы вертикальные, марки CR(E)
2	Поворотные затворы с ручным приводом AUMA 3 шт.
3	Напорный мембранный бак 25 л
4	Поворотные затворы
5	Обратные клапаны
6	Электрообогреватель
7	Дренажный насос КР 250AV1
8	Лестница алюминиевая
9	Лампы освещения энергосберегающие 3x13W
10	Вентиляция естественная ☐ принудительная ☐
11	Всасывающий патрубок
12	Павильон станции из армированной стекловолокном пластмассы, изготовленный механическим способом машинным ламинированием: Ø2300 или 3000 мм, Н=2500 мм
13	Теплоизоляция Корунд стандарт 1500 мм ☐ 2500 мм ☐
14	Напорный патрубок
15	Люк с крышкой
16	Анкерный комплект
17	Источник бесперебойного питания APC
18	Шкаф управления
19	Фильтр на входе
20	Манометры
21	Штуцер с шаровым краном 1/2" после фильтра
22	Поворотный затвор для обслуживания фильтра